

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di Microzonazione sismica

Livello 2 - FA

0,4 - 0,8 s





scala 1:5.000

Regione Emilia Romagna
Comune di Bardi (PR)



Elaborato 8

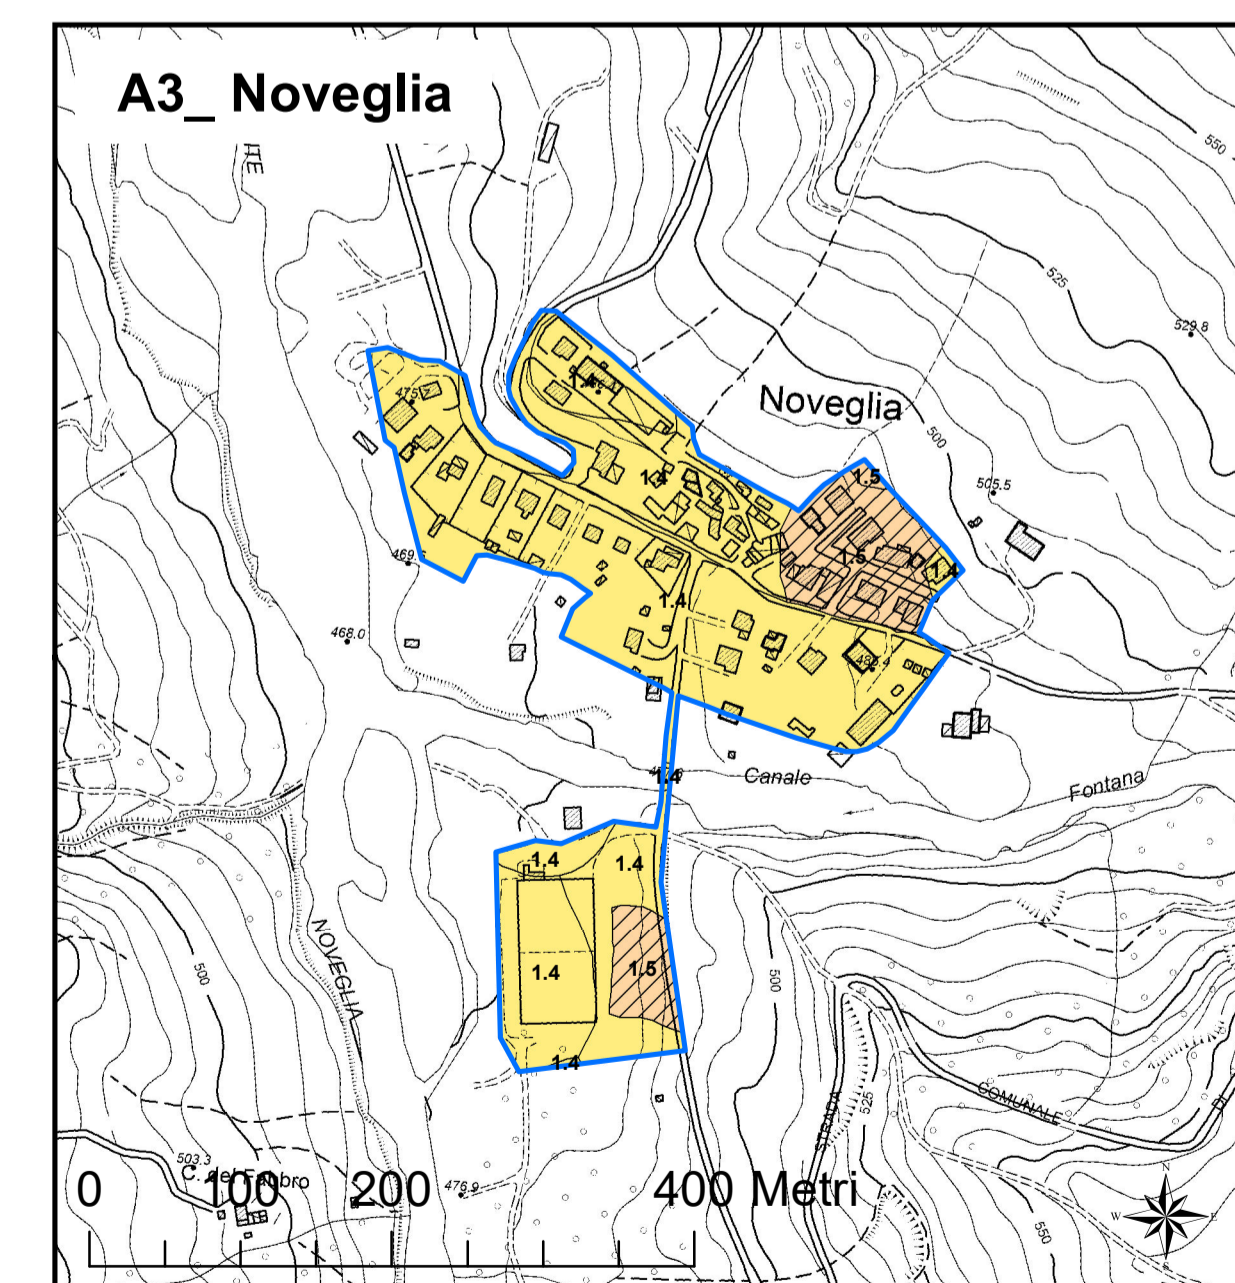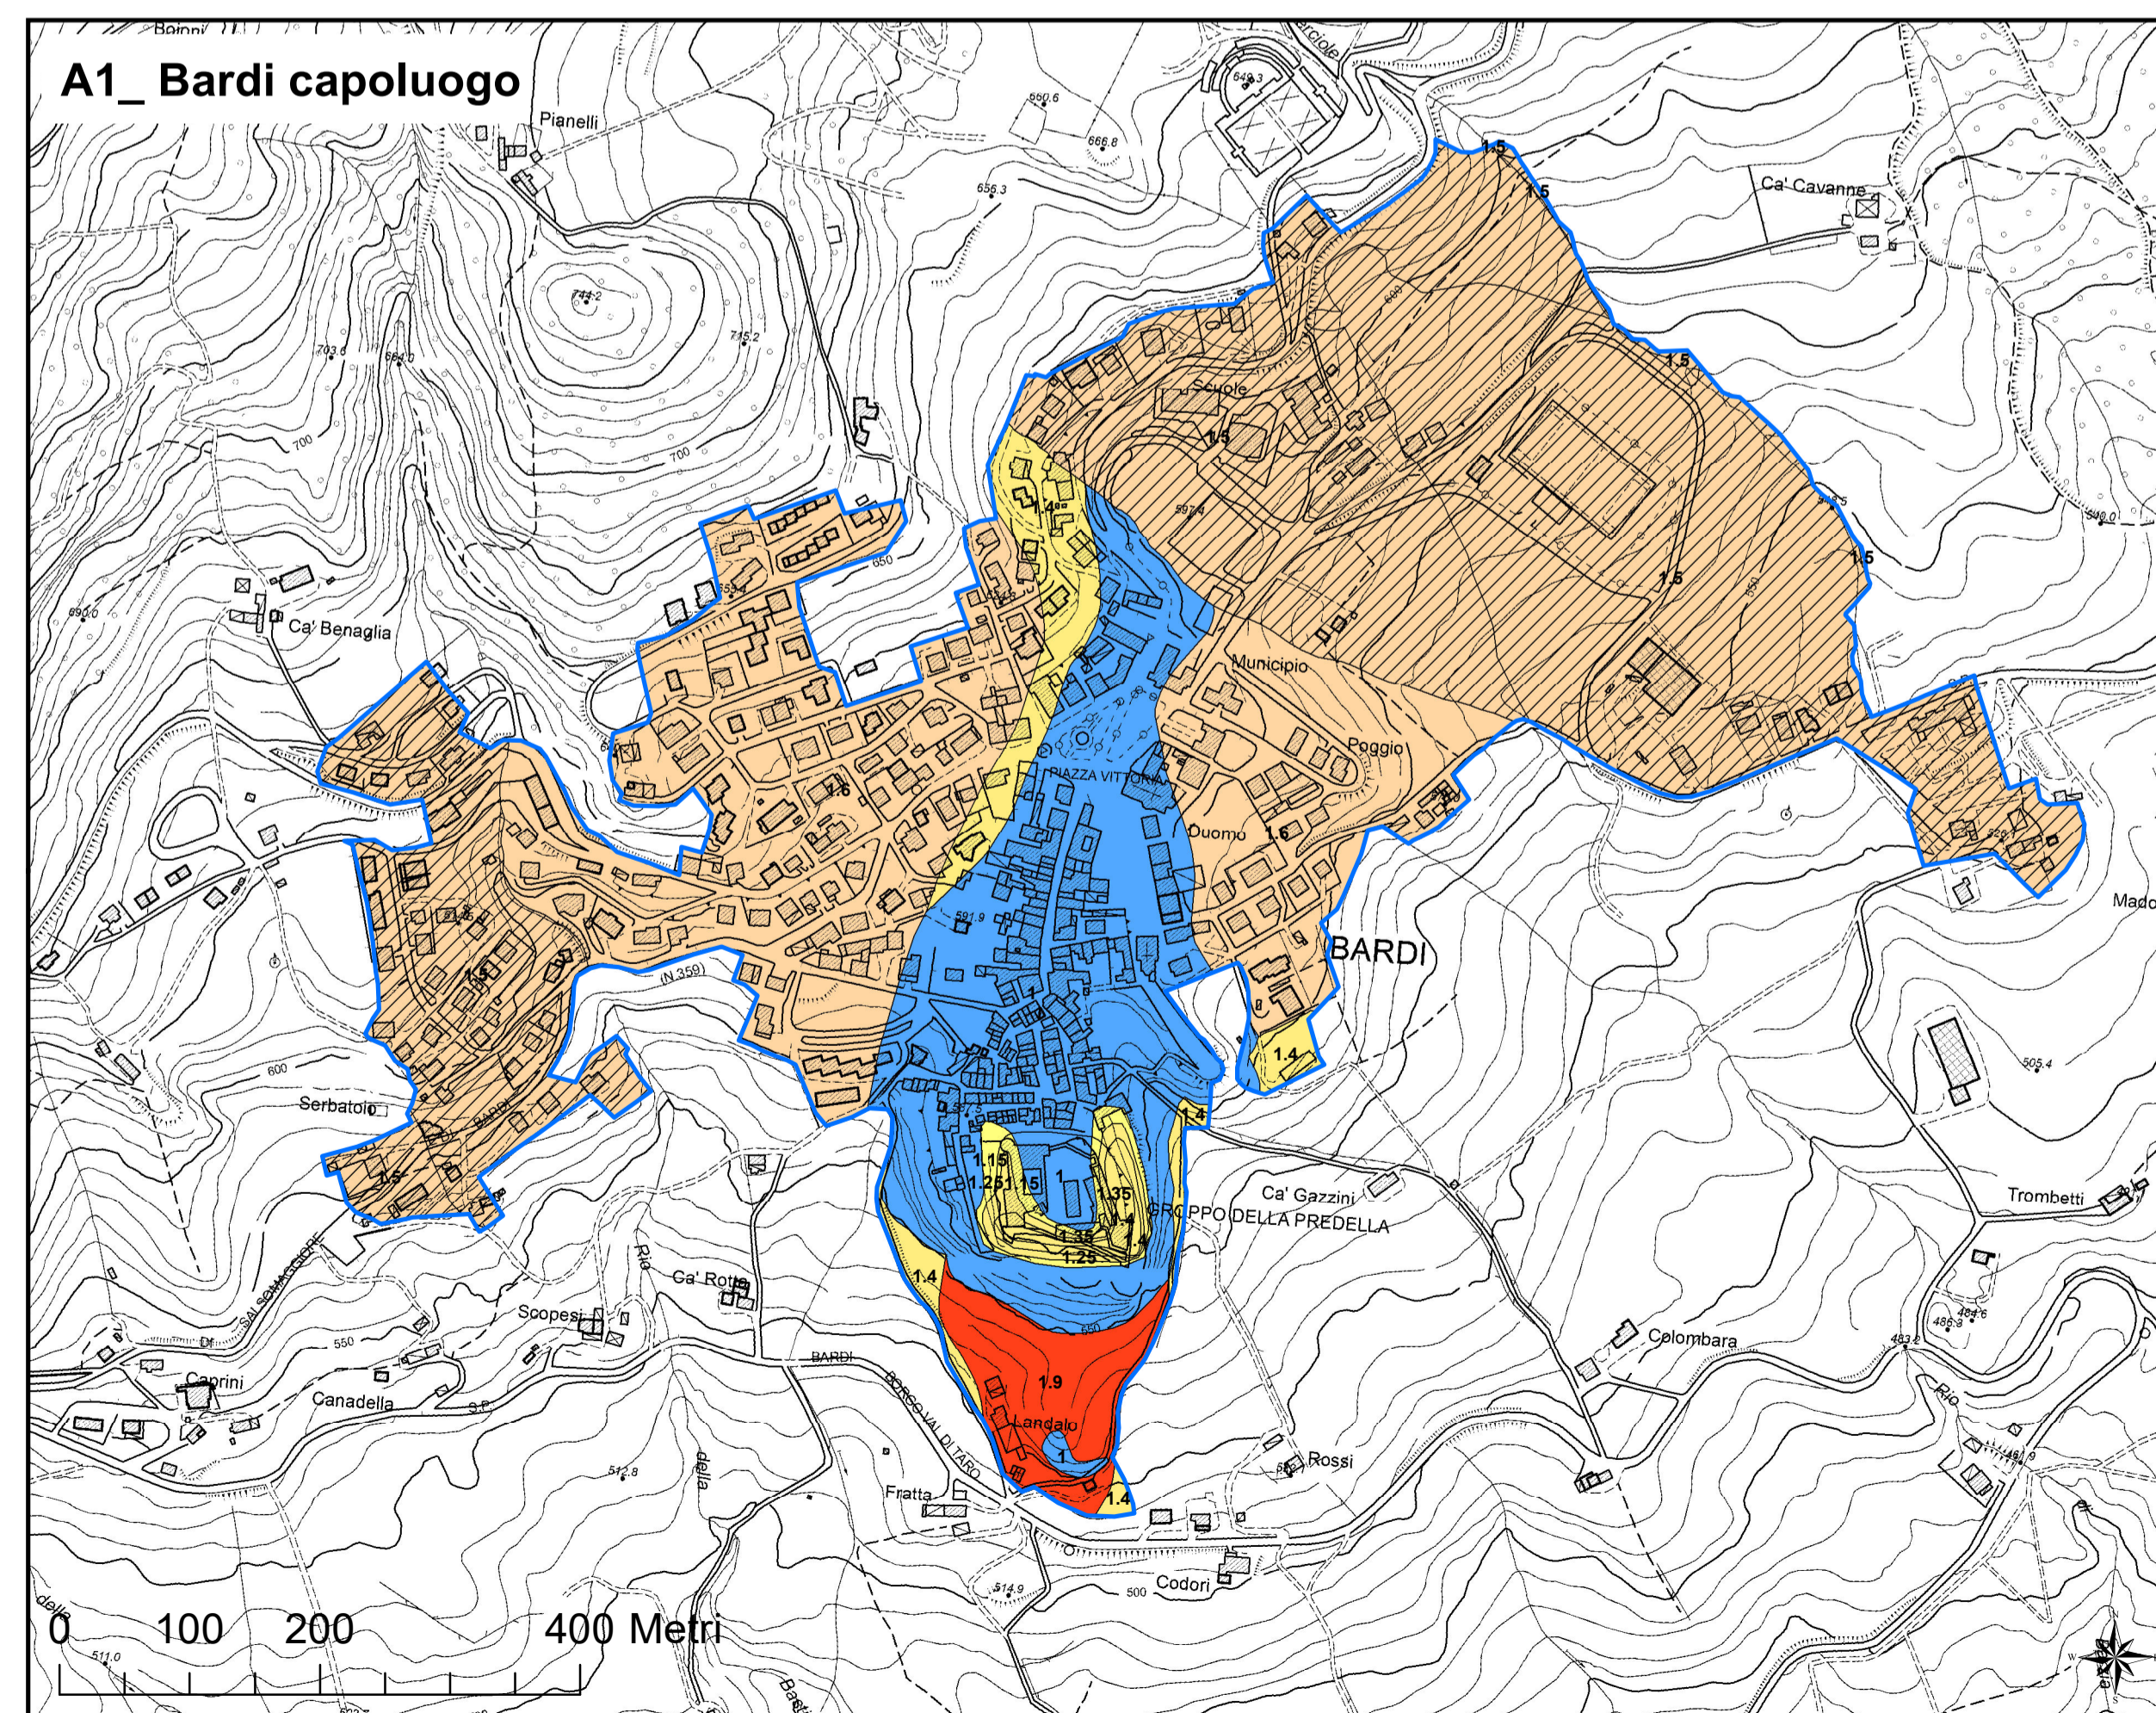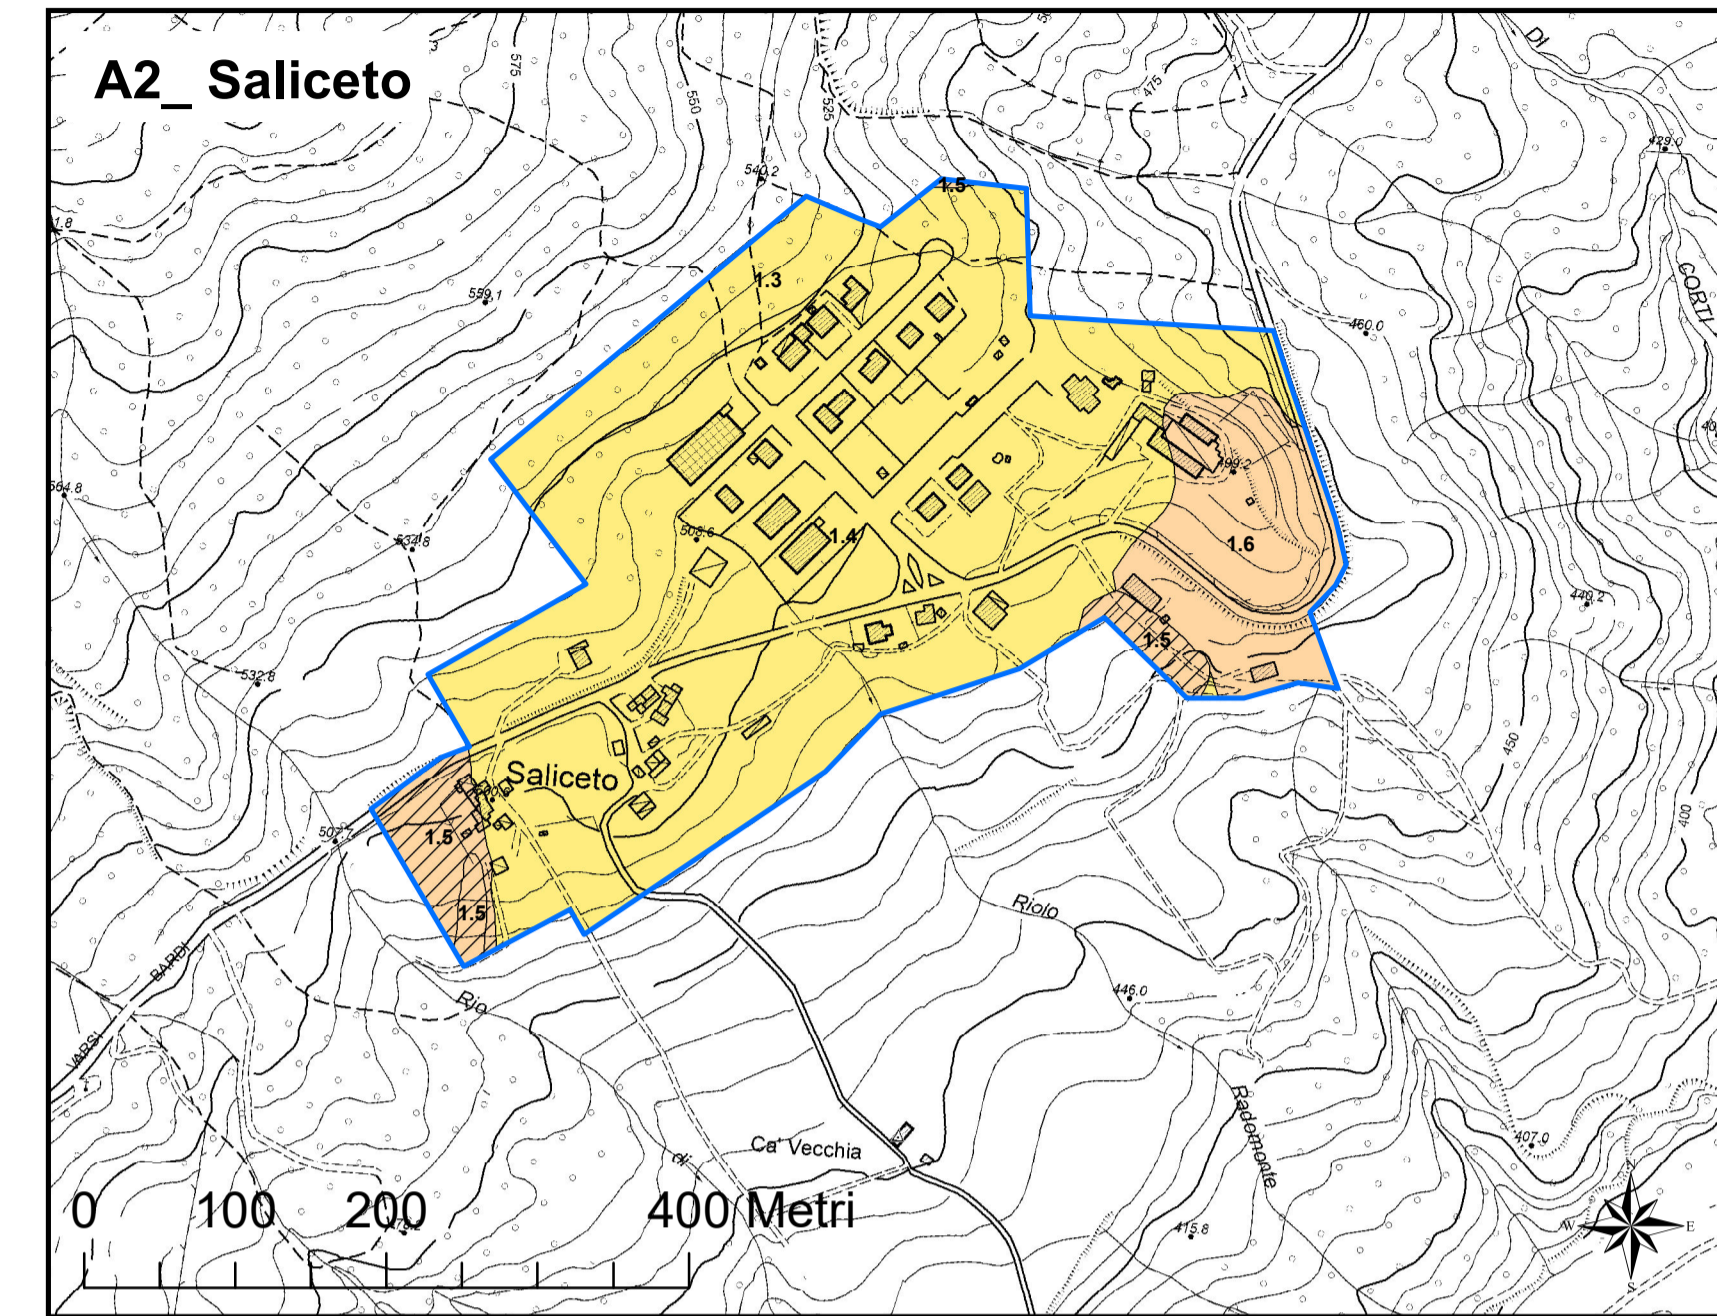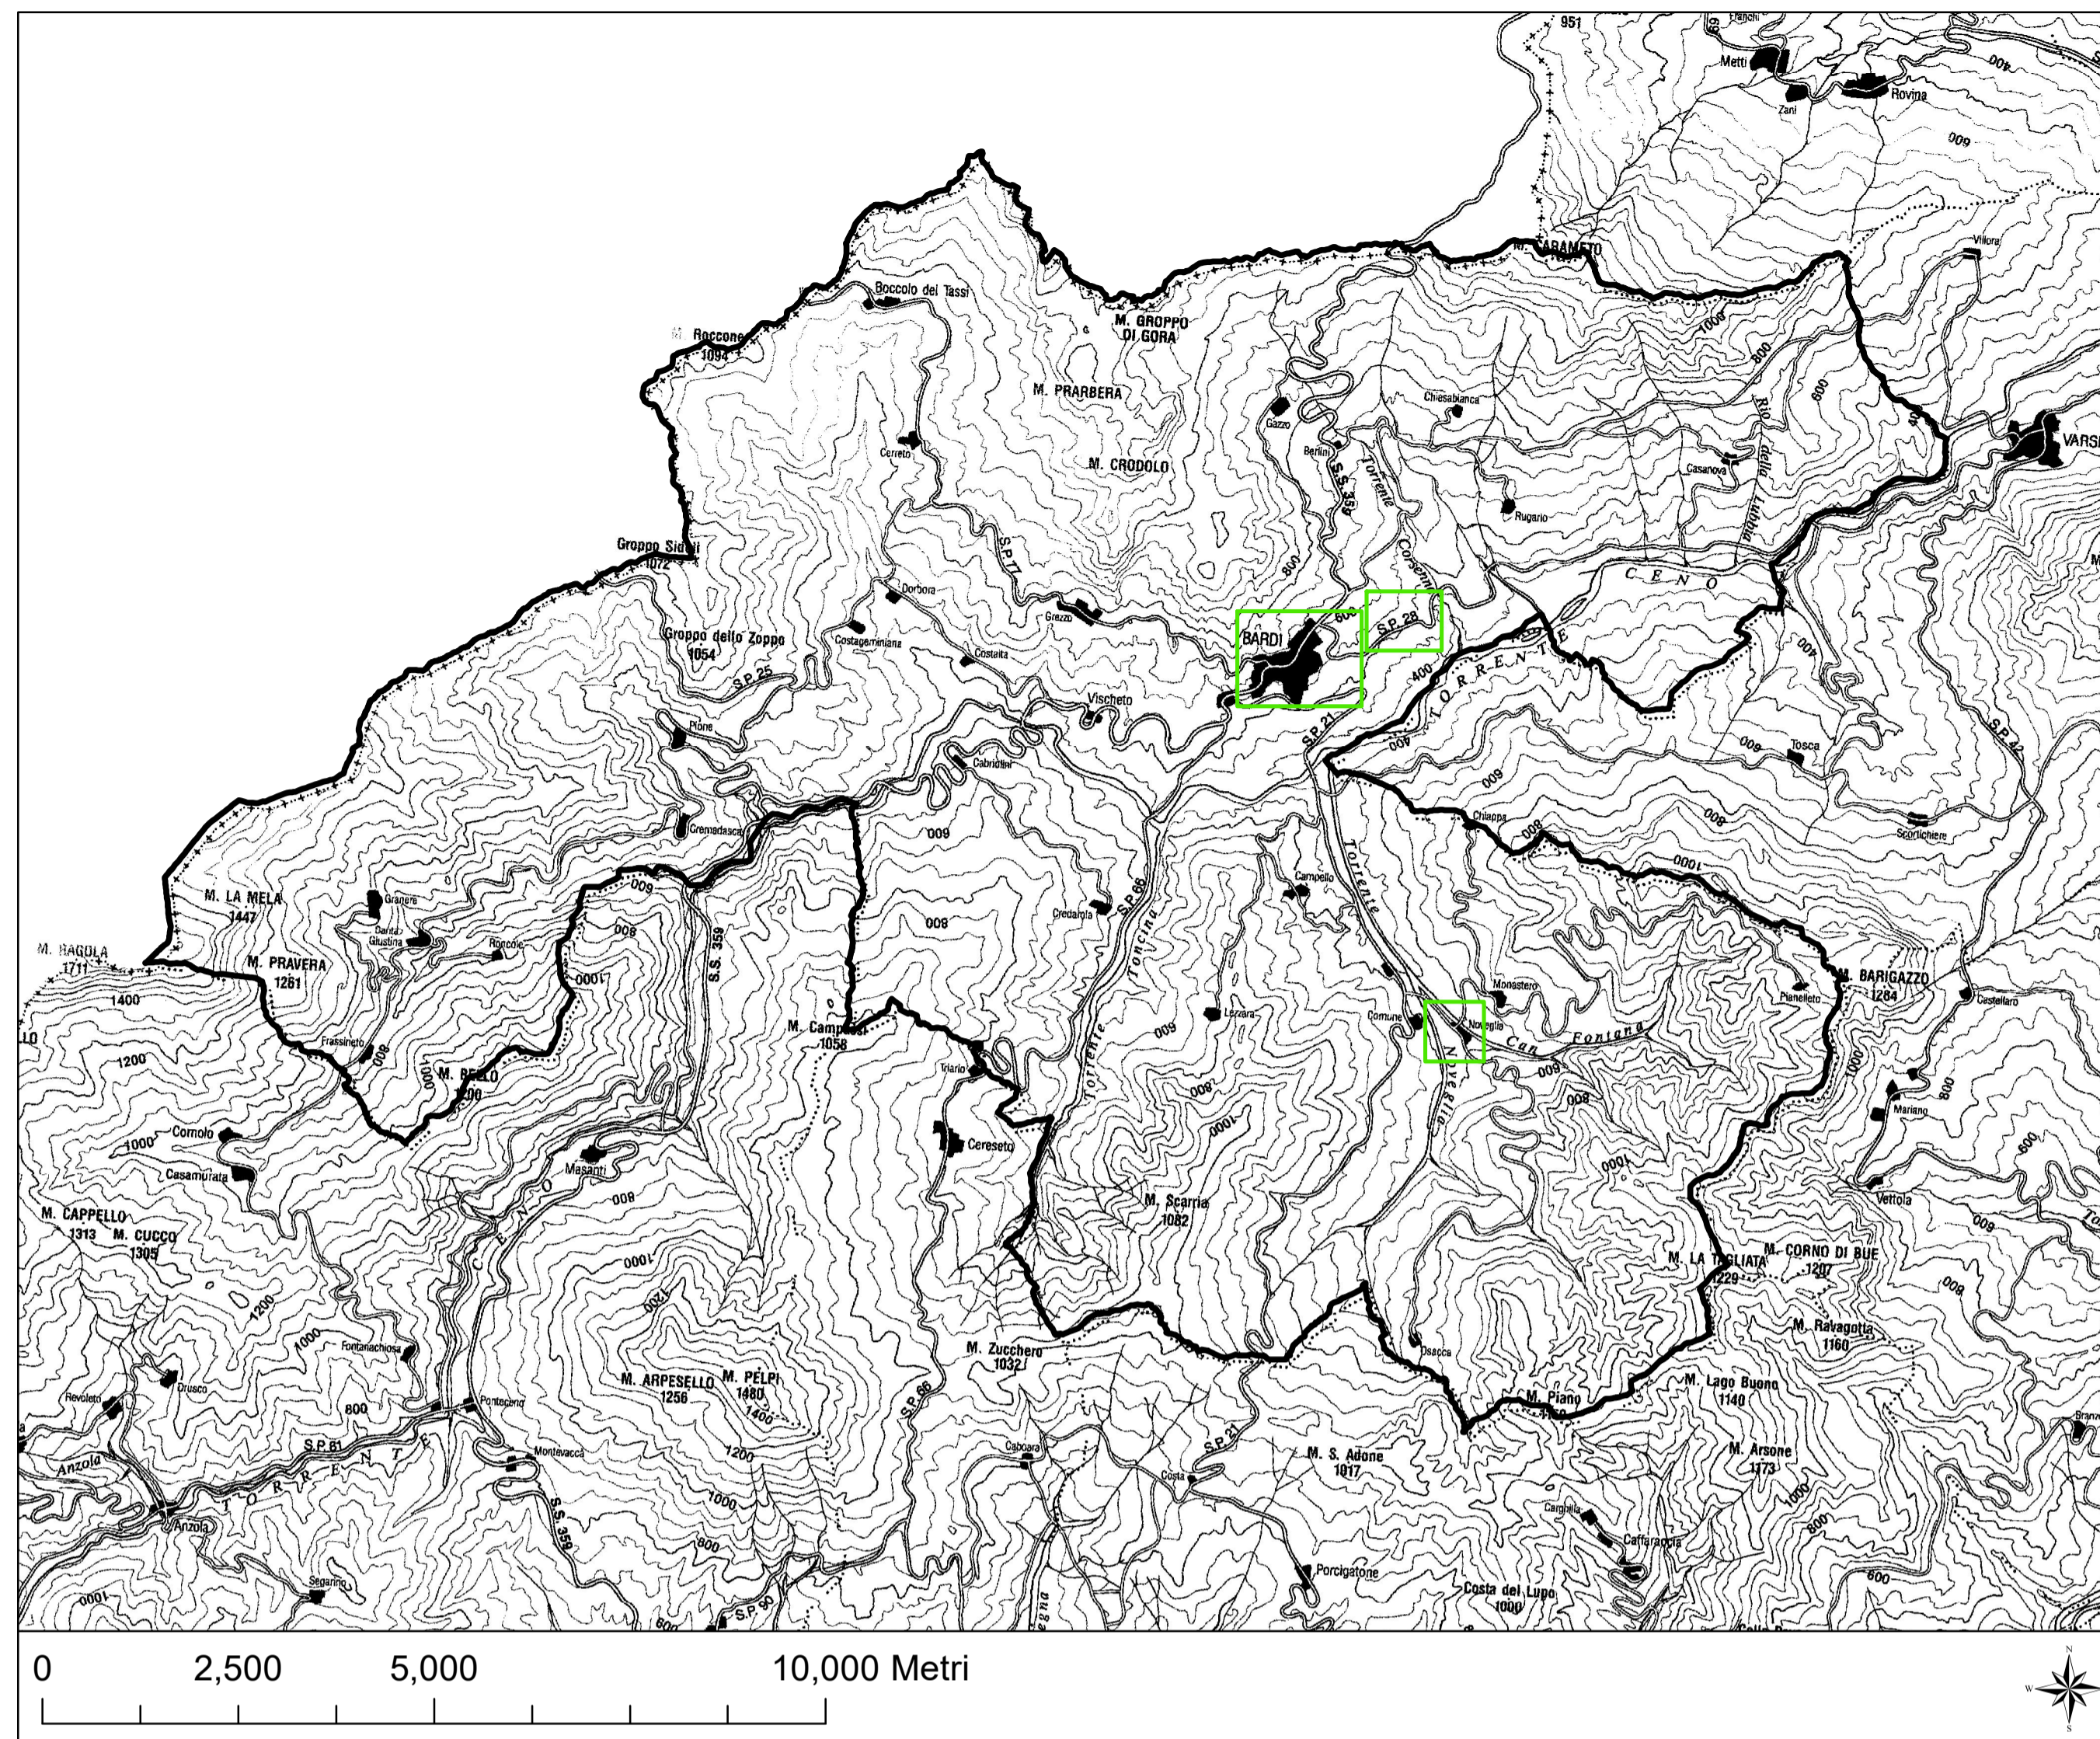

Regione	Soggetti realizzatori:	Data
Emilia Romagna	Dott. Geol. Domenico Bianco Dott. Geol. Massimiliano Trauzzi Dott. Geol. Gabriele Oppo	Maggio 2022




Legenda


 Area oggetto di studio
  Confine comunale


Zone stabili


 FA 0.4-0.8 s = 1

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali


 FA 0.4-0.8 s = 1.1 - 1.2

 FA 0.4-0.8 s = 1.3 - 1.4

 FA 0.4-0.8 s = 1.5 - 1.6

 FA 0.4-0.8 s = 1.9 - 2.0

Zone di attenzione per instabilità (Livello 2)

 ZA_FR - Zona di attenzione per instabilità di versante - FA 0.4-0.8 s = 1.5-1.6