


MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di microzonazione sismica

Livello 2 – F.a. I.S. 0,1-0,5 sec

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Castelnovo di Sotto

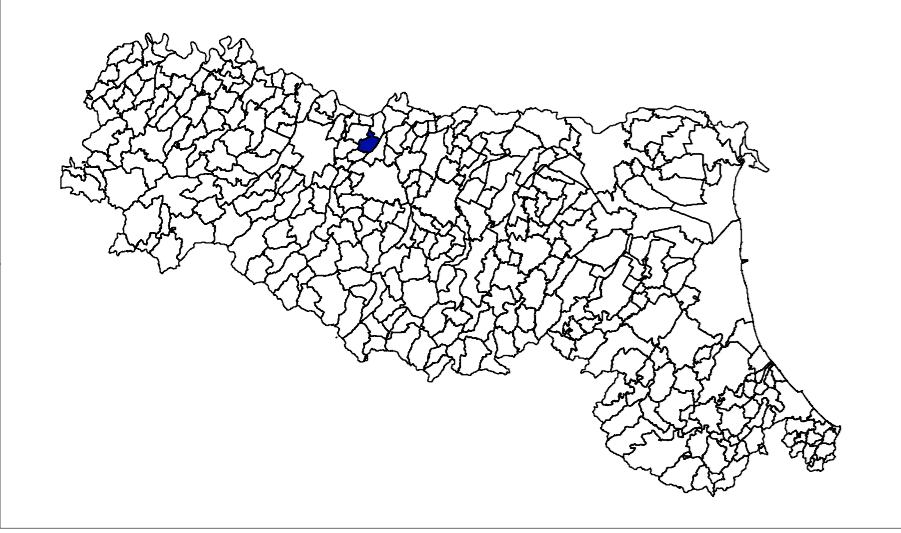

Regione Emilia Romagna Studio realizzato con il contributo di cui all'OCDFC 171/2014 DGR ER 1227/2015. Coordinamento della Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico Luca Martelli	Soggetto realizzatore Studio Geologico CENTROGEO Progetto: Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Gili, Mauro Mazzetti	Amministrazione comunale Sindaco: Francesco Monica Responsabile ITI settore Ambiente e Territorio: Luciano Mattioli Data: Ottobre 2018 Tavola: 2.2.2
---	--	---

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali
Fattori di amplificazione dell'intensità spettrale tra 0,1 e 0,5 sec.

- F.a. I.S. = 1,7 - 1,8
- F.a. I.S. = 1,9 - 2,0

Zone suscettibili di instabilità

Zone di suscettibilità per liquefazione

- ZAs - F.a. I.S. = 1,9 - 2,0


Zone di suscettibilità per cedimenti

- ZAs - Potenziali cedimenti differenziali

Altri elementi rappresentati

- Limite di Comune

0 125 250 500 750 1.000 Metri

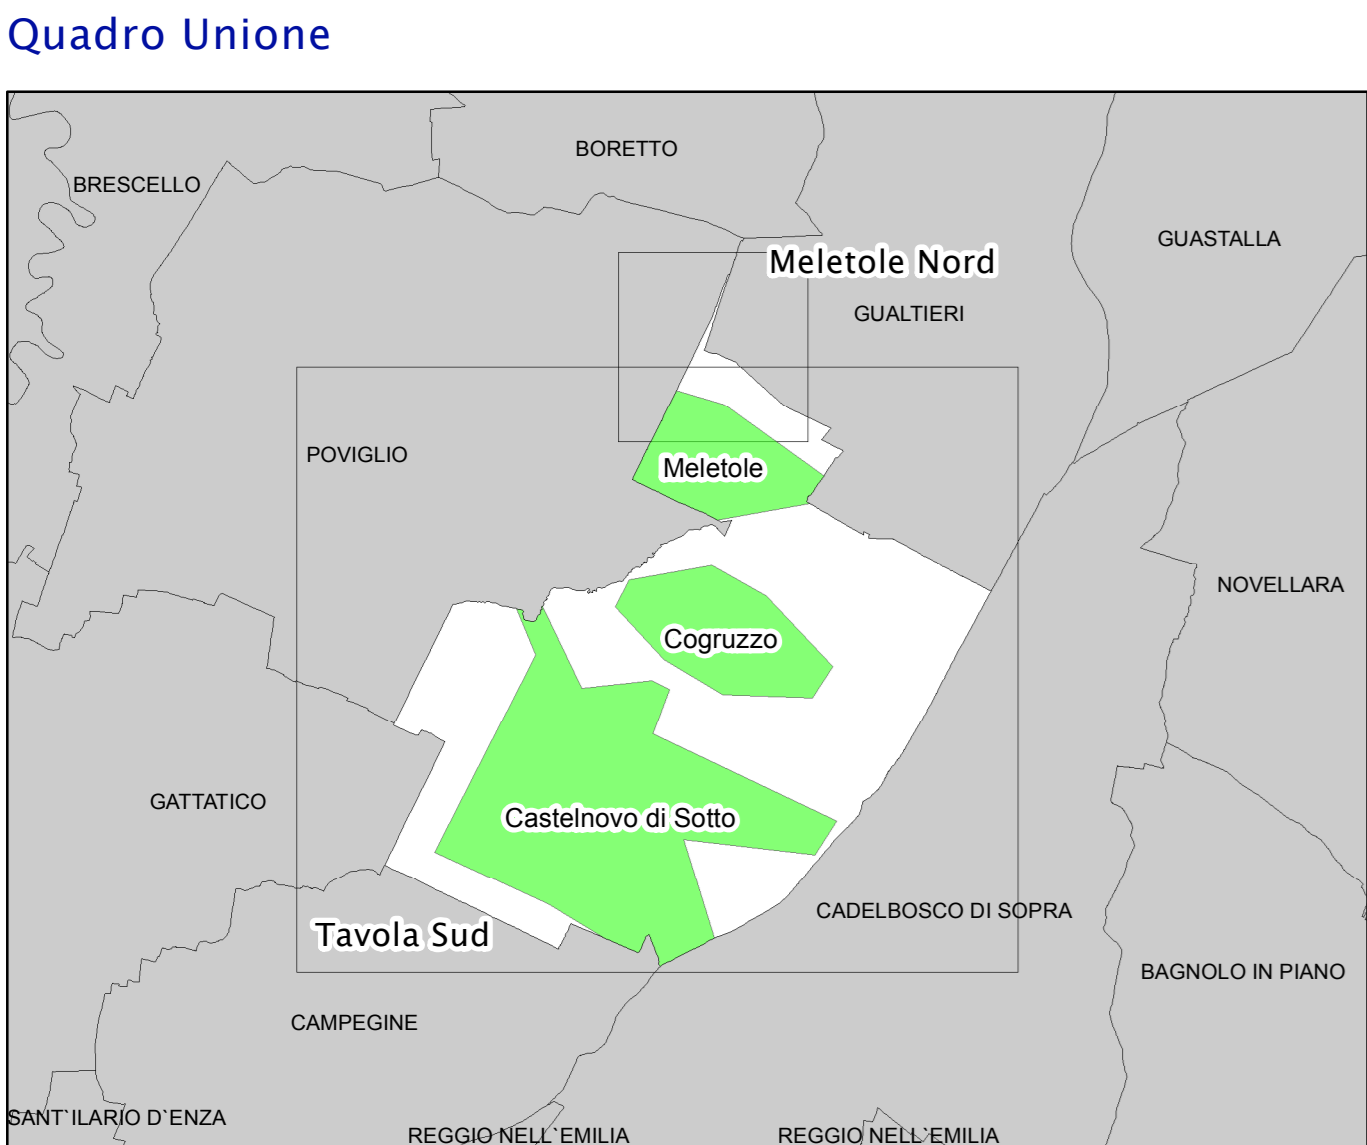

Fonte dei dati:
Base topografica: Carta Tecnica Regionale edizione 2013, dai contenuti del Database Topografico Regionale 2013
Aggiornamenti: 2010-2013 - Periodo di rilievo: 1976-2013.

