

MICROZONAZIONE SISMICA

Carta di Microzonazione Sismica

Livello 3

scala 1 : 10.000

Regione Emilia-Romagna
Comune di Camposanto

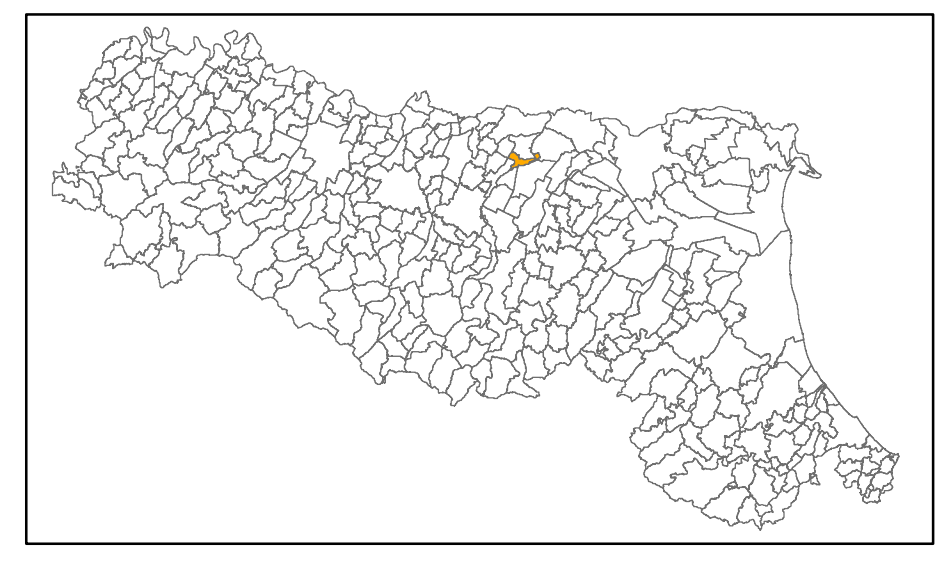


Tavola 8 - FA_{0,5-1,0 s}

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia-Romagna	Geotema S.r.l.	24/05/2018

Legenda

- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- FA_{CA} = 1,9 - 2,0
- Zone suscettibili di instabilità**
- Z_{5,0} Zone di suscettibilità per le liquefazioni 2<IL<5
 - Z_{15,0} Zone di suscettibilità per le liquefazioni 5<IL<15
- Valore puntuale dell'Indice di Liquefazione IL (Sonmez, 2003)**
- Per ogni verticale di indagine CPTU è riportato il valore puntuale di R20 (Boutanger - Idriss, 2014)
- 0,8 Rischio di liquefazione potenzialmente basso (0<IL<2)
 - 4,4 Rischio di liquefazione potenzialmente moderato (2<IL<5)
 - 9,8 Rischio di liquefazione potenzialmente alto (5<IL<15)

Elementi cartografici

- Limiti amministrativi

