

MICROZONAZIONE SISMICA


Carta di Microzonazione sismica

FA0105

TAV. 1

scala 1 : 10.000


Regione Emilia – Romagna
Comune di Novi di Modena

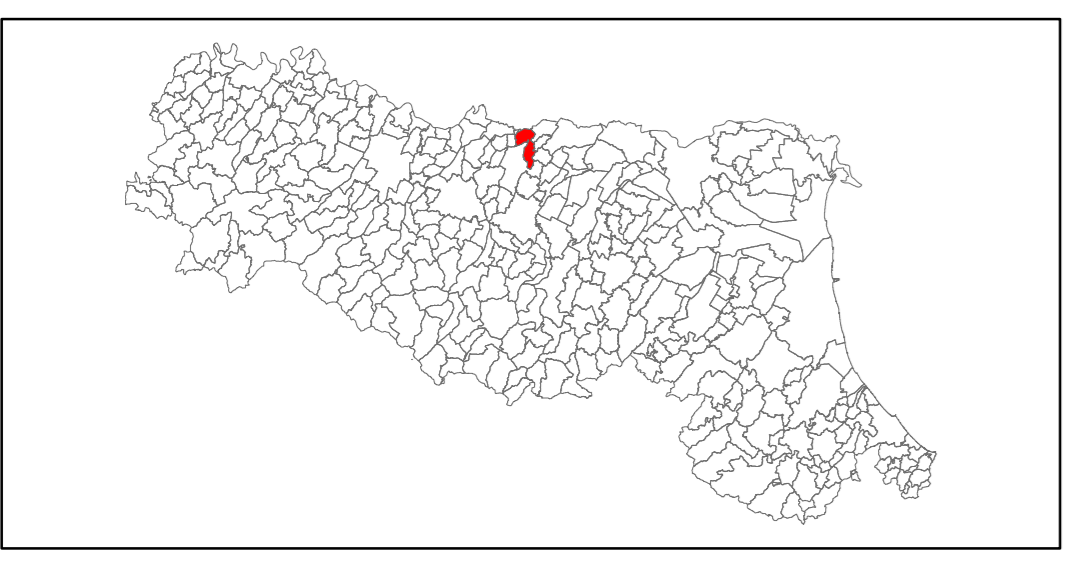

Regione	Soggetto realizzatore	Data
Emilia Romagna	Dott. Geol. Giorgio Gasparini	Gennaio 2022

Legenda

- Confine comunale
 - Territorio Urbanizzato
- Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali**
- FA0105 = 1,1-1,2
 - FA0105 = 1,3-1,4
- Zone suscettibili di instabilità**
- ZS₁ - Zone di suscettibilità per liquefazione - 2$L$$L$-5; FA0105 = 1,3-1,4
 - ZS₂ - Zone di suscettibilità per liquefazione - 5L-15; FA0105 = 1,3-1,4
- Valore dell'Indice di Liquefazione - IL (Sonmez, 2003)**
- Quadrati: CPTU/CPT, Triangoli: CPT**
- IL <math>< 2</math>
 - 2 <math>< IL < 5</math>
 - 5 <math>< IL < 15</math>
 - IL <math>< 2,0</math>, CPT
 - 2 <math>< IL < 5</math>
 - 5 <math>< IL < 15</math>

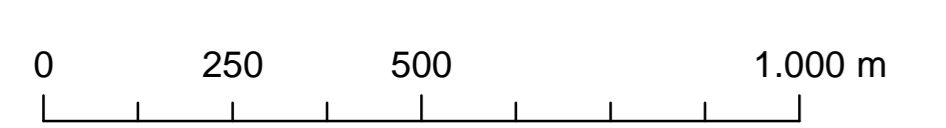

Quadro d'unione

