

# MICROZONAZIONE SISMICA

## Carta geologica-technica




scala 1:5.000

Regione Emilia-Romagna  
Comune di Castel d'Aiano



Tavola 2b

| Regione        | Soggetto realizzatore          | Data        |
|----------------|--------------------------------|-------------|
| EMILIA-ROMAGNA | Dott. geologo Samuel Sangiorgi | Maggio 2019 |

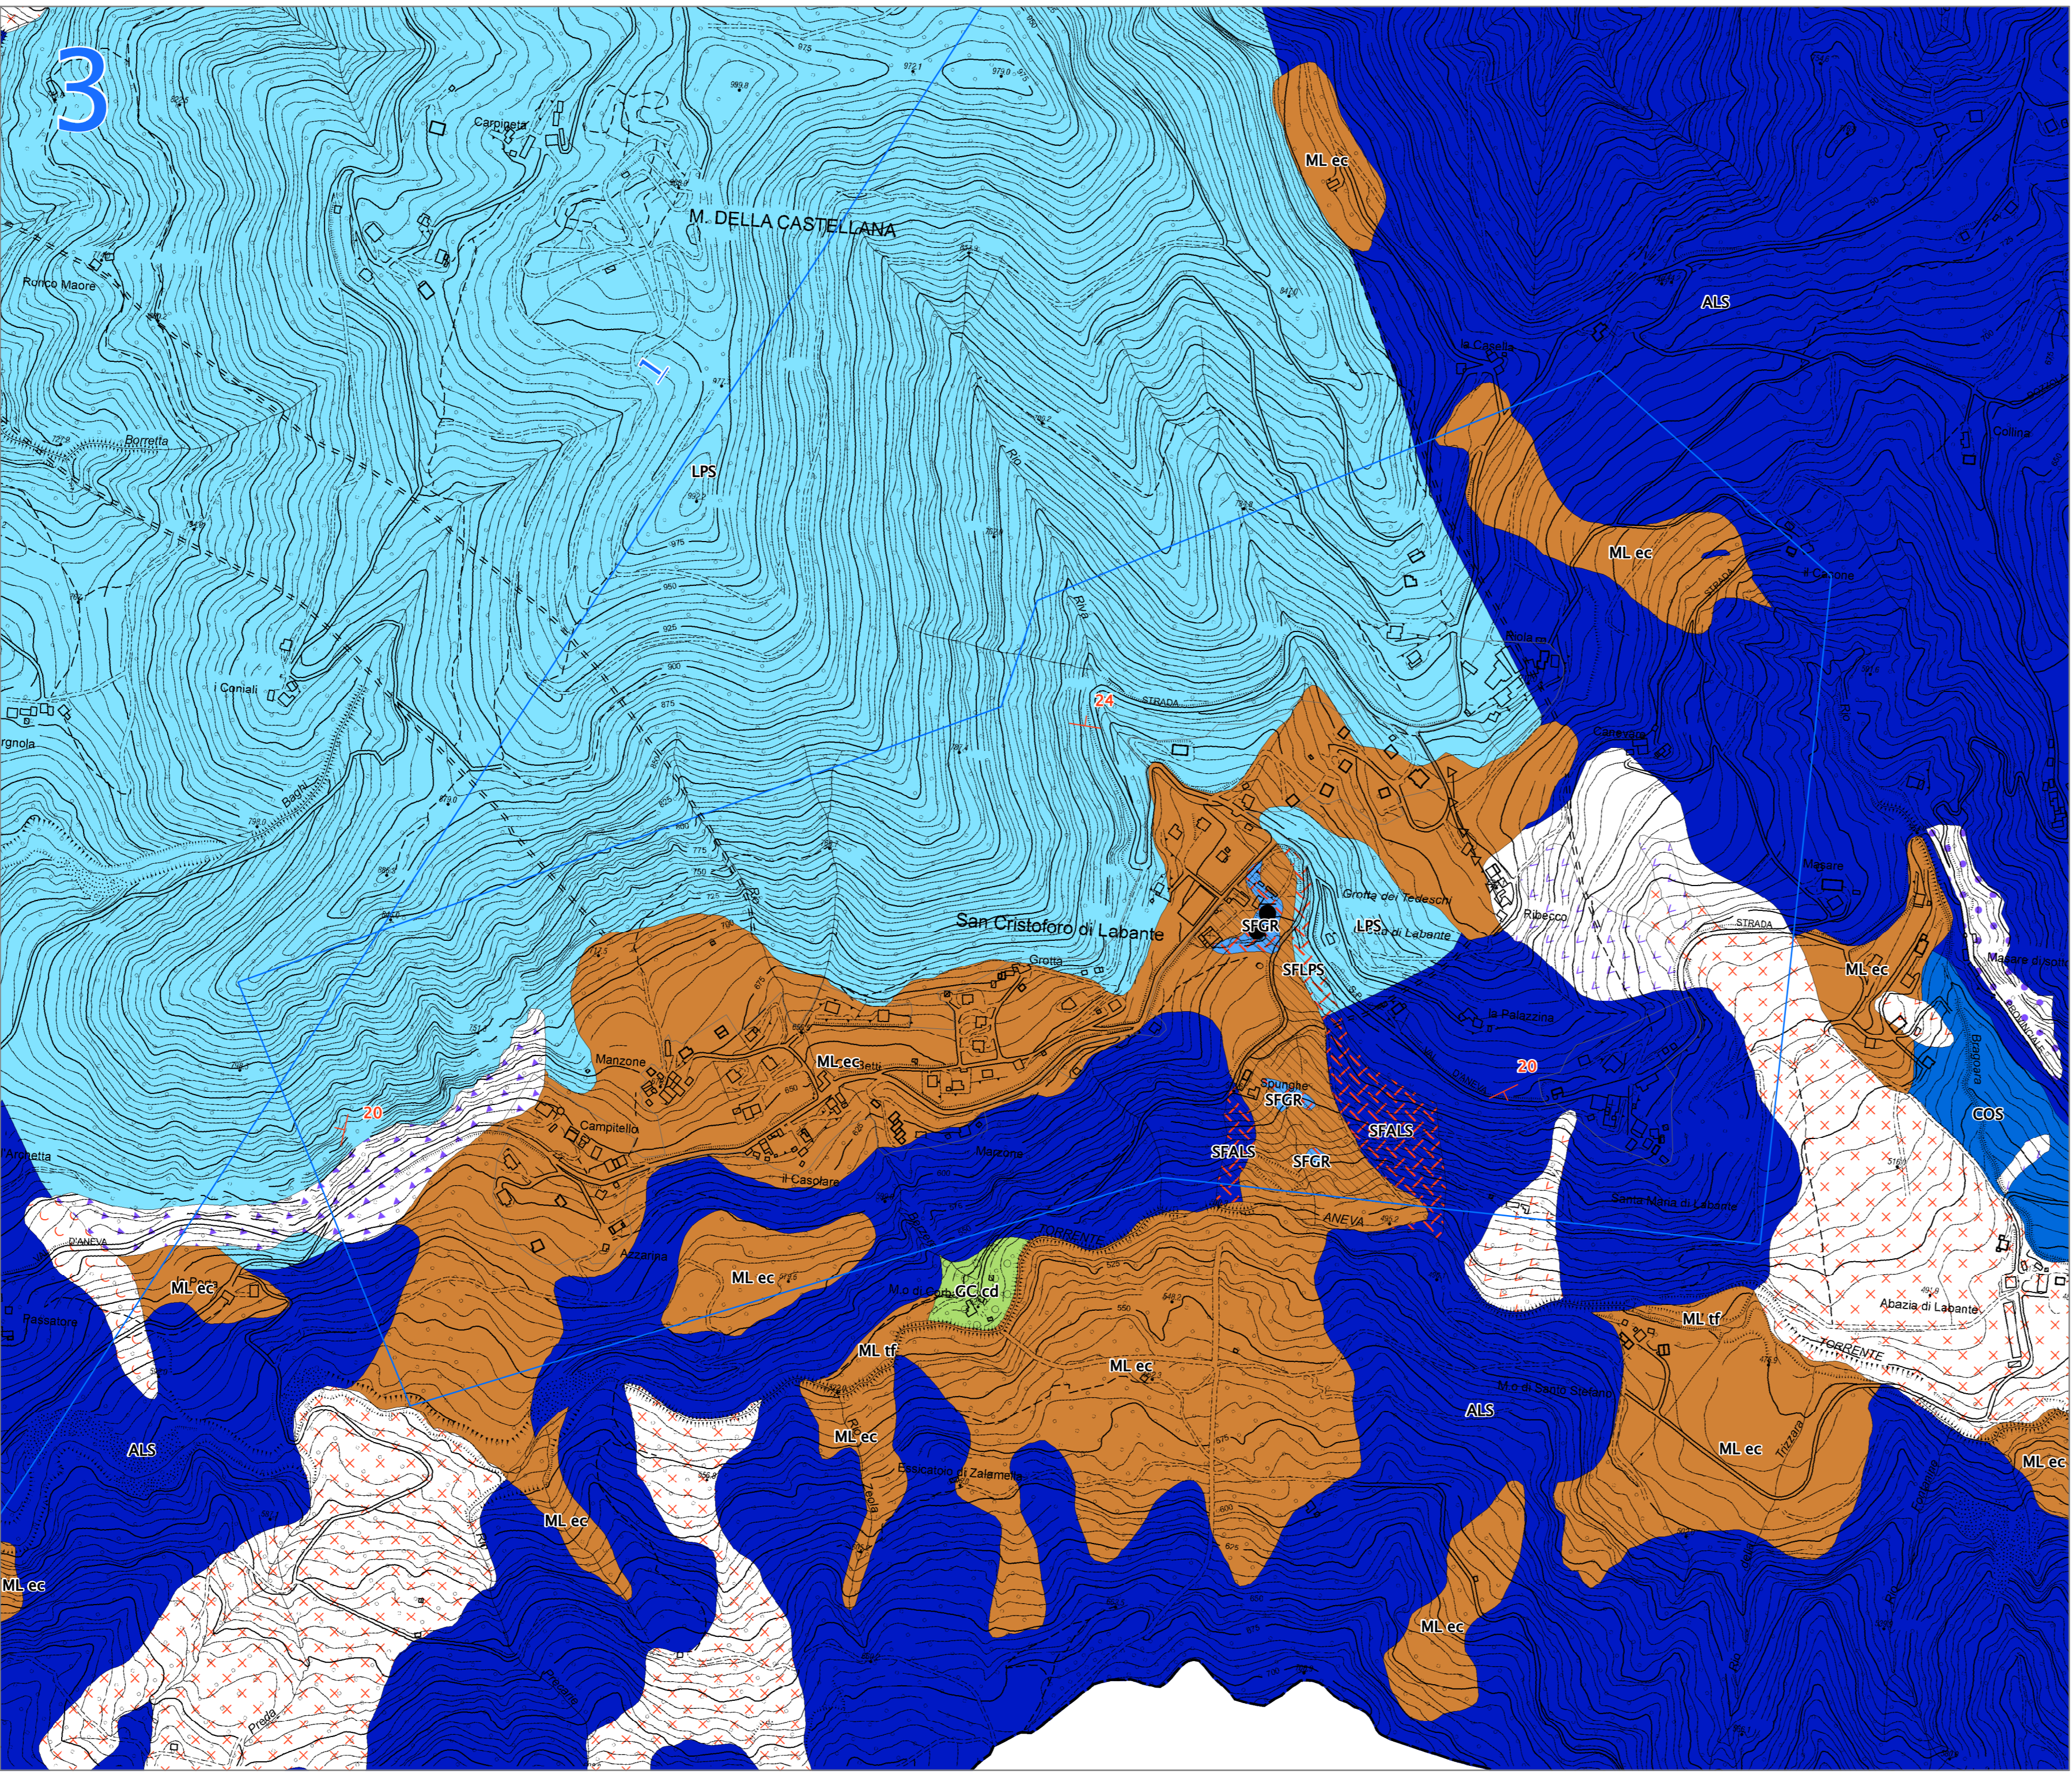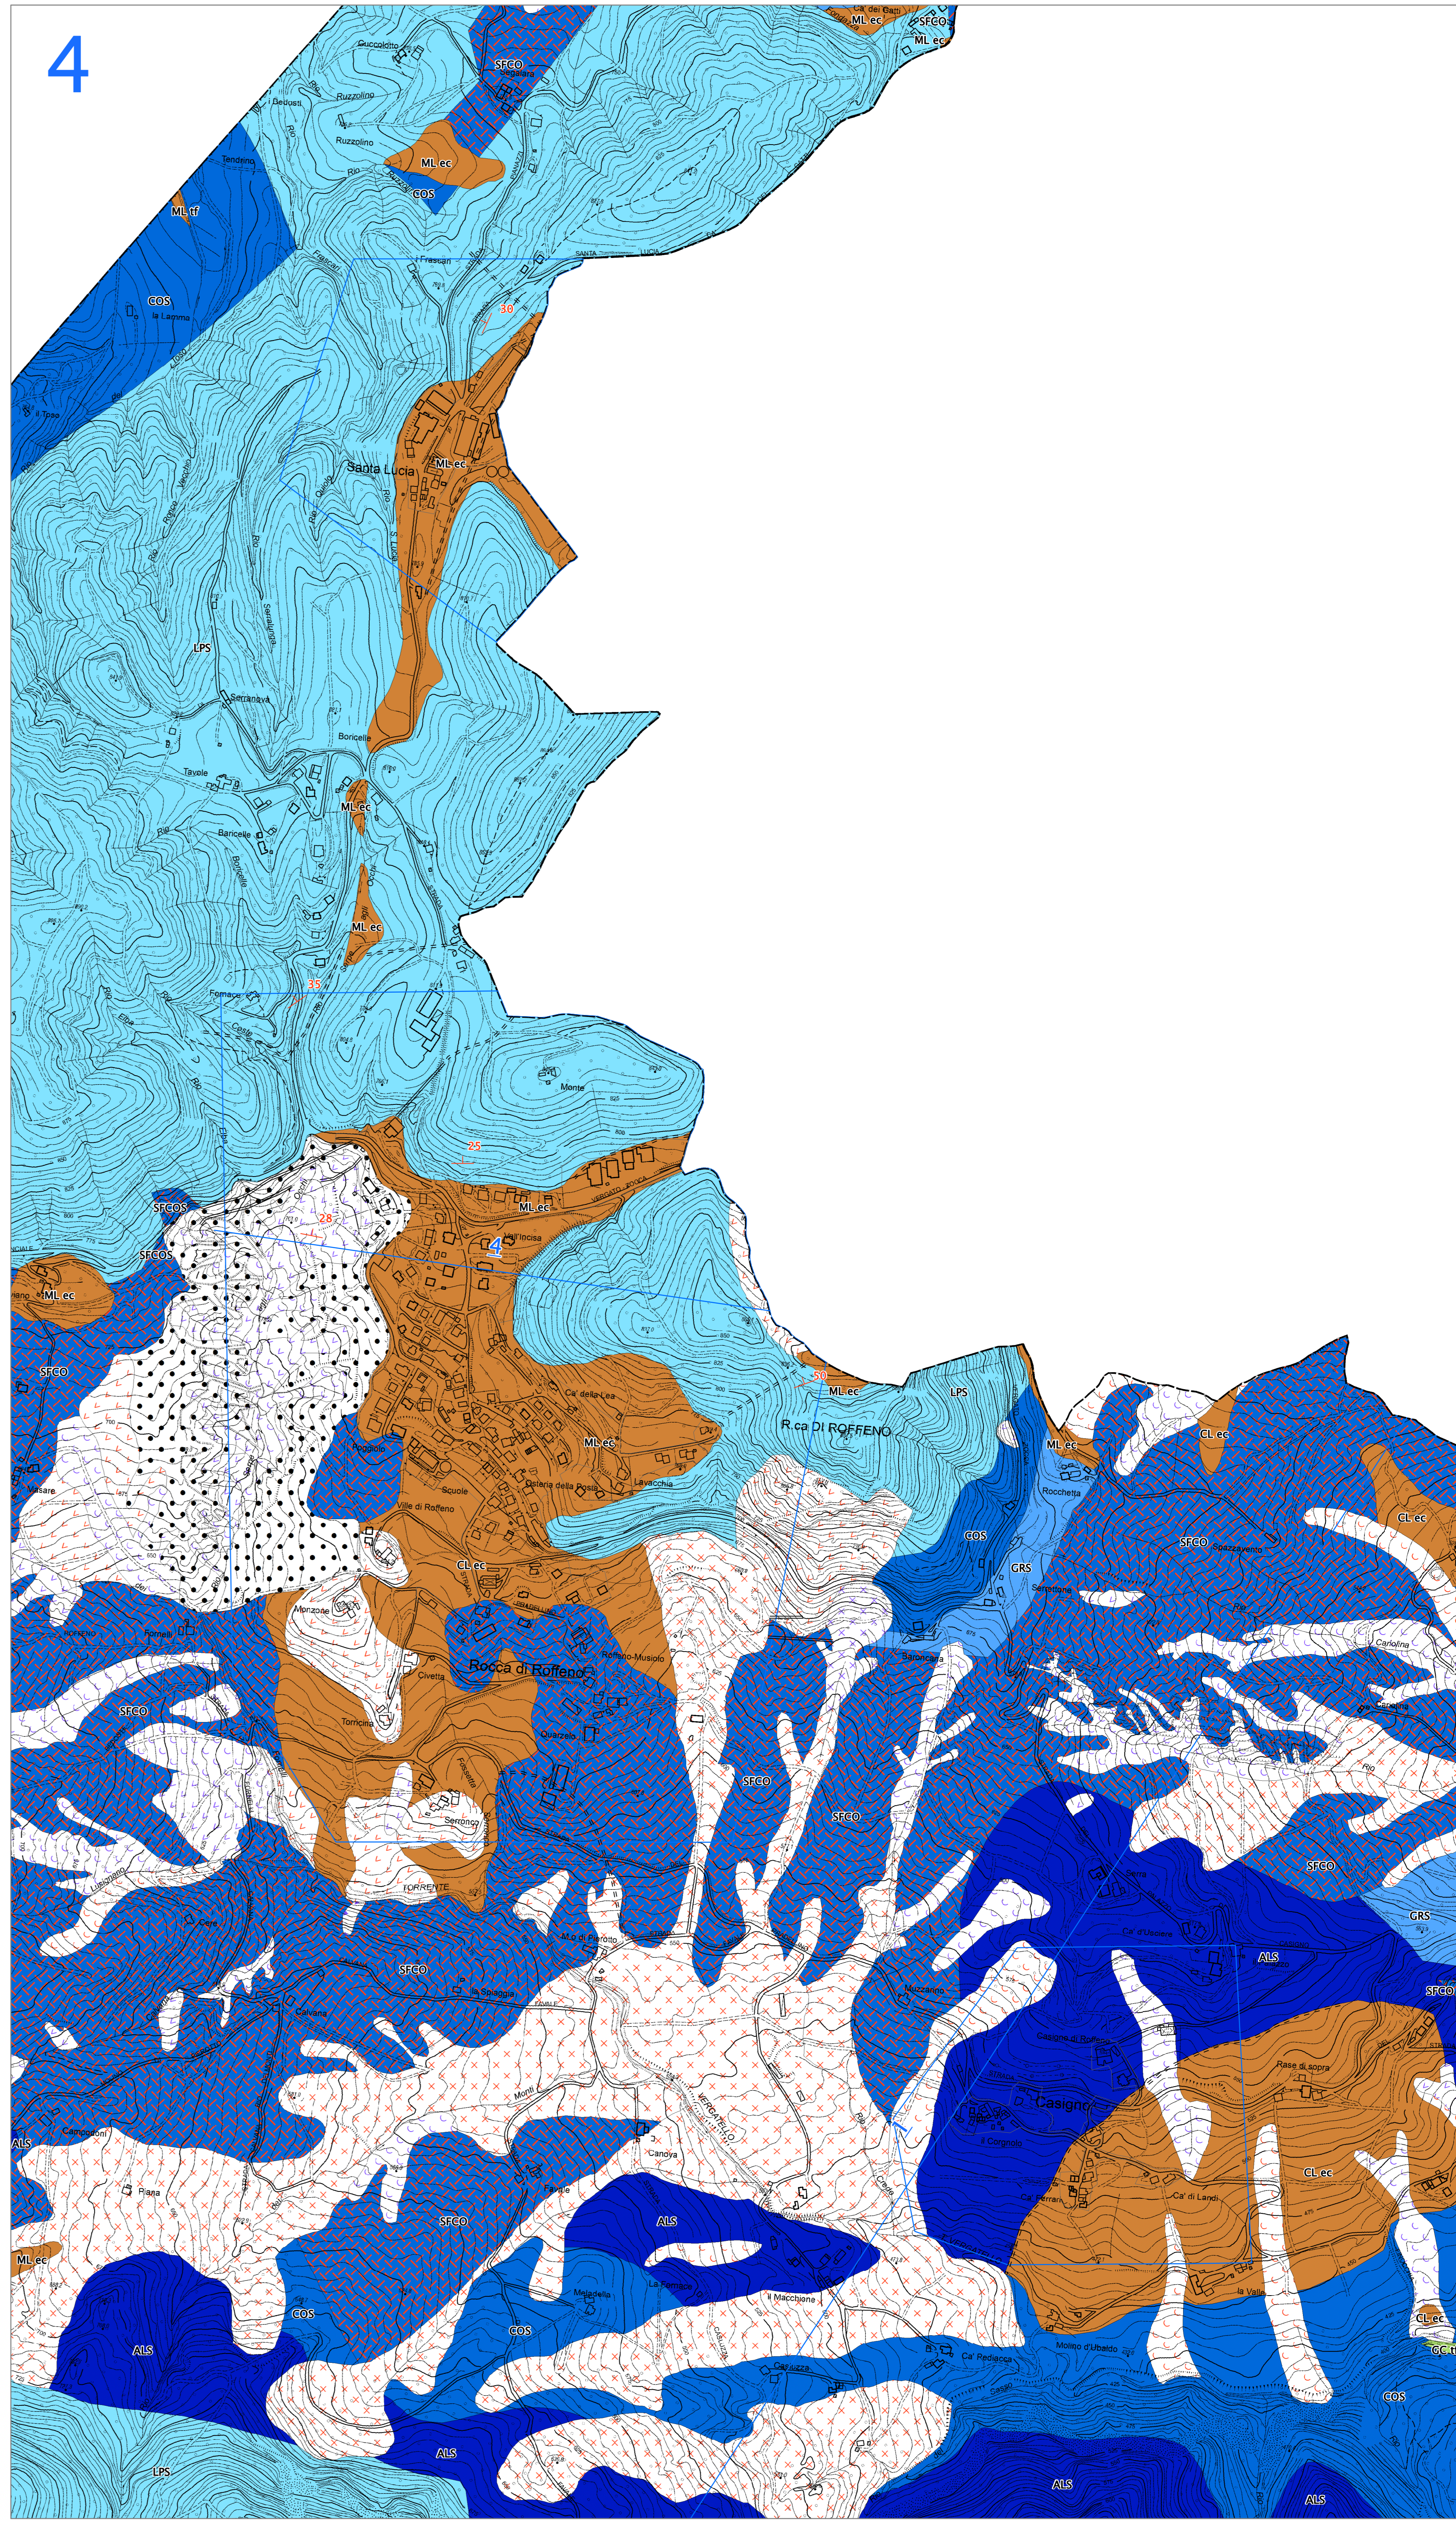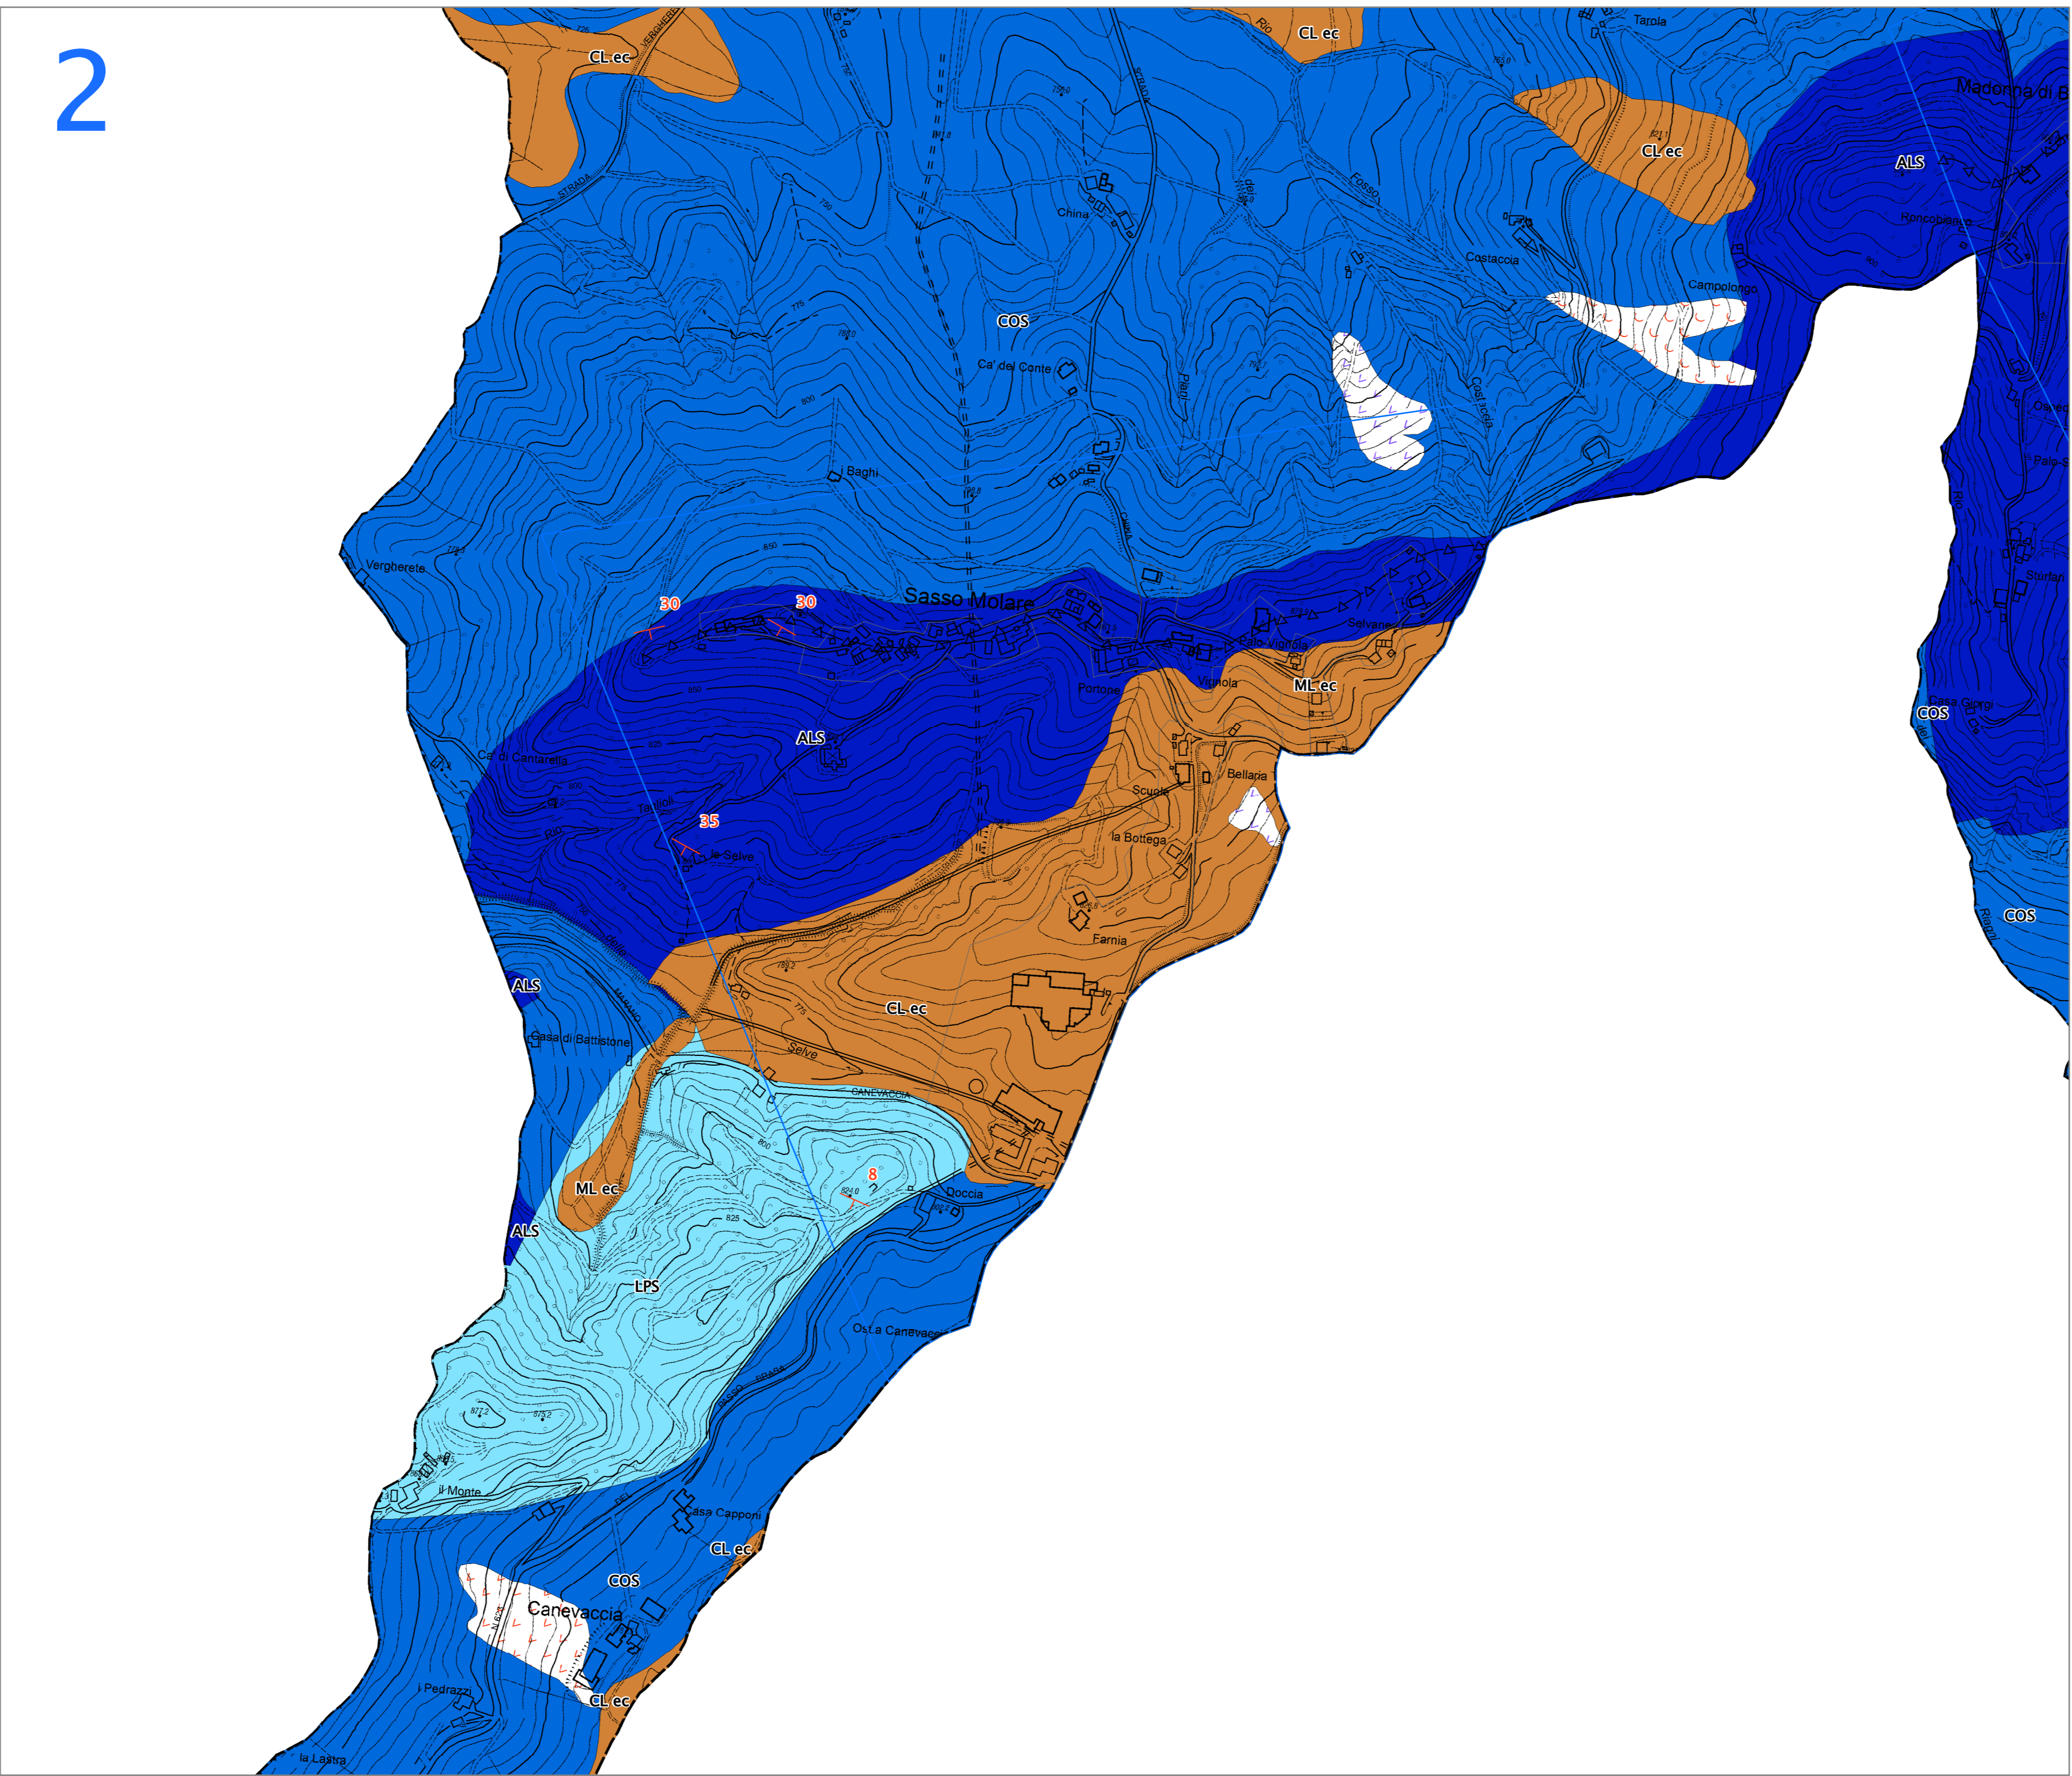

### Legenda

**Terreni di copertura**

- GC: Ghiaie argillose, miscela di ghiaia, sabbia e argilla - conoidi detritica (cd), terrazzo fluviale (tf)
- CL: Limi inorganici, farina di roccia, sabbie fini limose o argillose, limi argillosi di bassa plasticità - eluvi/coluvi (ec), terrazzo fluviale (tf)
- ML: Argille e argille limose più o meno consistenti - eluvi/coluvi (ec)

**Substrato geologico**

- LPS: Lapidario stratificato
- GRS: Granulare cementato stratificato
- COSS: Coesivo sovraconsolidato stratificato
- ALIS: Alternanza di litotipi stratificato
- SFCR: Granulare cementato fratturato o alterato
- SFCO: Coesivo sovraconsolidato fratturato o alterato
- SFLPS: Lapidario stratificato fratturato o alterato
- SFCOS: Coesivo sovraconsolidato stratificato fratturato o alterato
- SFLIS: Alternanza di litotipi stratificato fratturato o alterato

**Instabilità di versante**

- Crolo o ribaltamento - attiva
- Scorrimento - attiva
- Colata - attiva
- Complessa - attiva
- Non definita - attiva
- Scorrimento - quiescente
- Colata - quiescente
- Complessa - quiescente
- Non definita - non definita

**Forme di superficie e sepolte ed elementi tettonico strutturali**

- Conide alluvionale
- Area con cavità sepolte (doline/sinkhole)
- Cresta
- Cavità sepolta
- Faglia con cinematisma non definito non attivo (certa)
- Faglia con cinematisma non definito non attivo (incerta)

**Elementi geologici**

- Glacitura strati
- Traccia di sezione geologica
- Territorio urbanizzato
- Ambiti di Microzonazione Sismica
- Limite comunale

