PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

RegioneEmiliaRomagna

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Attuazione dell'articolo 11 dalla legge 24 giugno 2009,n.77

CARTOGRAFIA DI CONFRONTO FRA
ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L' EMERGENZA (CLE)
E
MICROZONAZIONE SISMICA
Carta di microzonazione sismica (Livello 3)

scala 1:2.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Faenza

Tavola 2

Regione	Soggetto realizzatore CLE	Data
EMILIA-ROMAGNA	UNIONE ROMAGNA FAENTINA UNIONE DEI COMUNI ROMAGNA FAENTINA Soggetto realizzatore MICROZONAZIONE Raggruppamento Temporaneo Professionisti Capogruppo: Dott. Geol. Samuel Sangiorgi Mandanti: Dott. Geol. Tiziano Righini Dott. Geol. Antonio Miloro	Agosto 2016

Legenda

Codice Provincia: 039

Codice Comune: 010

Confine comunale

Sistema di gestione dell'emergenza (CLE)

- 12 — Edificio strategico
- 01 — Area di emergenza (AMMASSAMENTO)
- 10 — Area di emergenza (RICOVERO)
- 16 — Area di emergenza (AMMASSAMENTO-RICOVERO)
- 22 — Area di emergenza (ATTESA)
- 03 — Infrastrutture di connessione
- 27 — Infrastrutture di accessibilità
- 05 — Aggregato strutturale interferente
- Unità strutturale interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale non interferente appartenente ad un AS
- Unità strutturale interferente isolata

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (MICROZONAZIONE III Livello)

- Fa (SI 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.1 ÷ 1.2
- Fa (SI 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.3 ÷ 1.4
- Fa (SI 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.5 ÷ 1.6
- Fa (SI 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.7 ÷ 1.8
- Fa (SI 0.1s < T0 < 0.5s) = 1.9 ÷ 2.0
- Fa (SI 0.1s < T0 < 0.5s) = 2.1 ÷ 2.2
- Fa (SI 0.1s < T0 < 0.5s) = 2.3 ÷ 2.4
- Fa (SI 0.1s < T0 < 0.5s) ≥ 2.5

Zone di attenzione per instabilità (MICROZONAZIONE III Livello)

- ZS_LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (0 < IL <= 2)
- ZS_LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (2 < IL <= 5)
- ZS_LQ - Zona di suscettibilità per liquefazioni (IL >= 5)
- ZR_FR - Zona di rispetto per instabilità di versante
- Sovrapposizione di zone suscettibili di instabilità differenti: area suscettibile di cedimenti differenziali per tombamento di ex-cava
- Limite area interessata dallo studio di microzonazione sismica
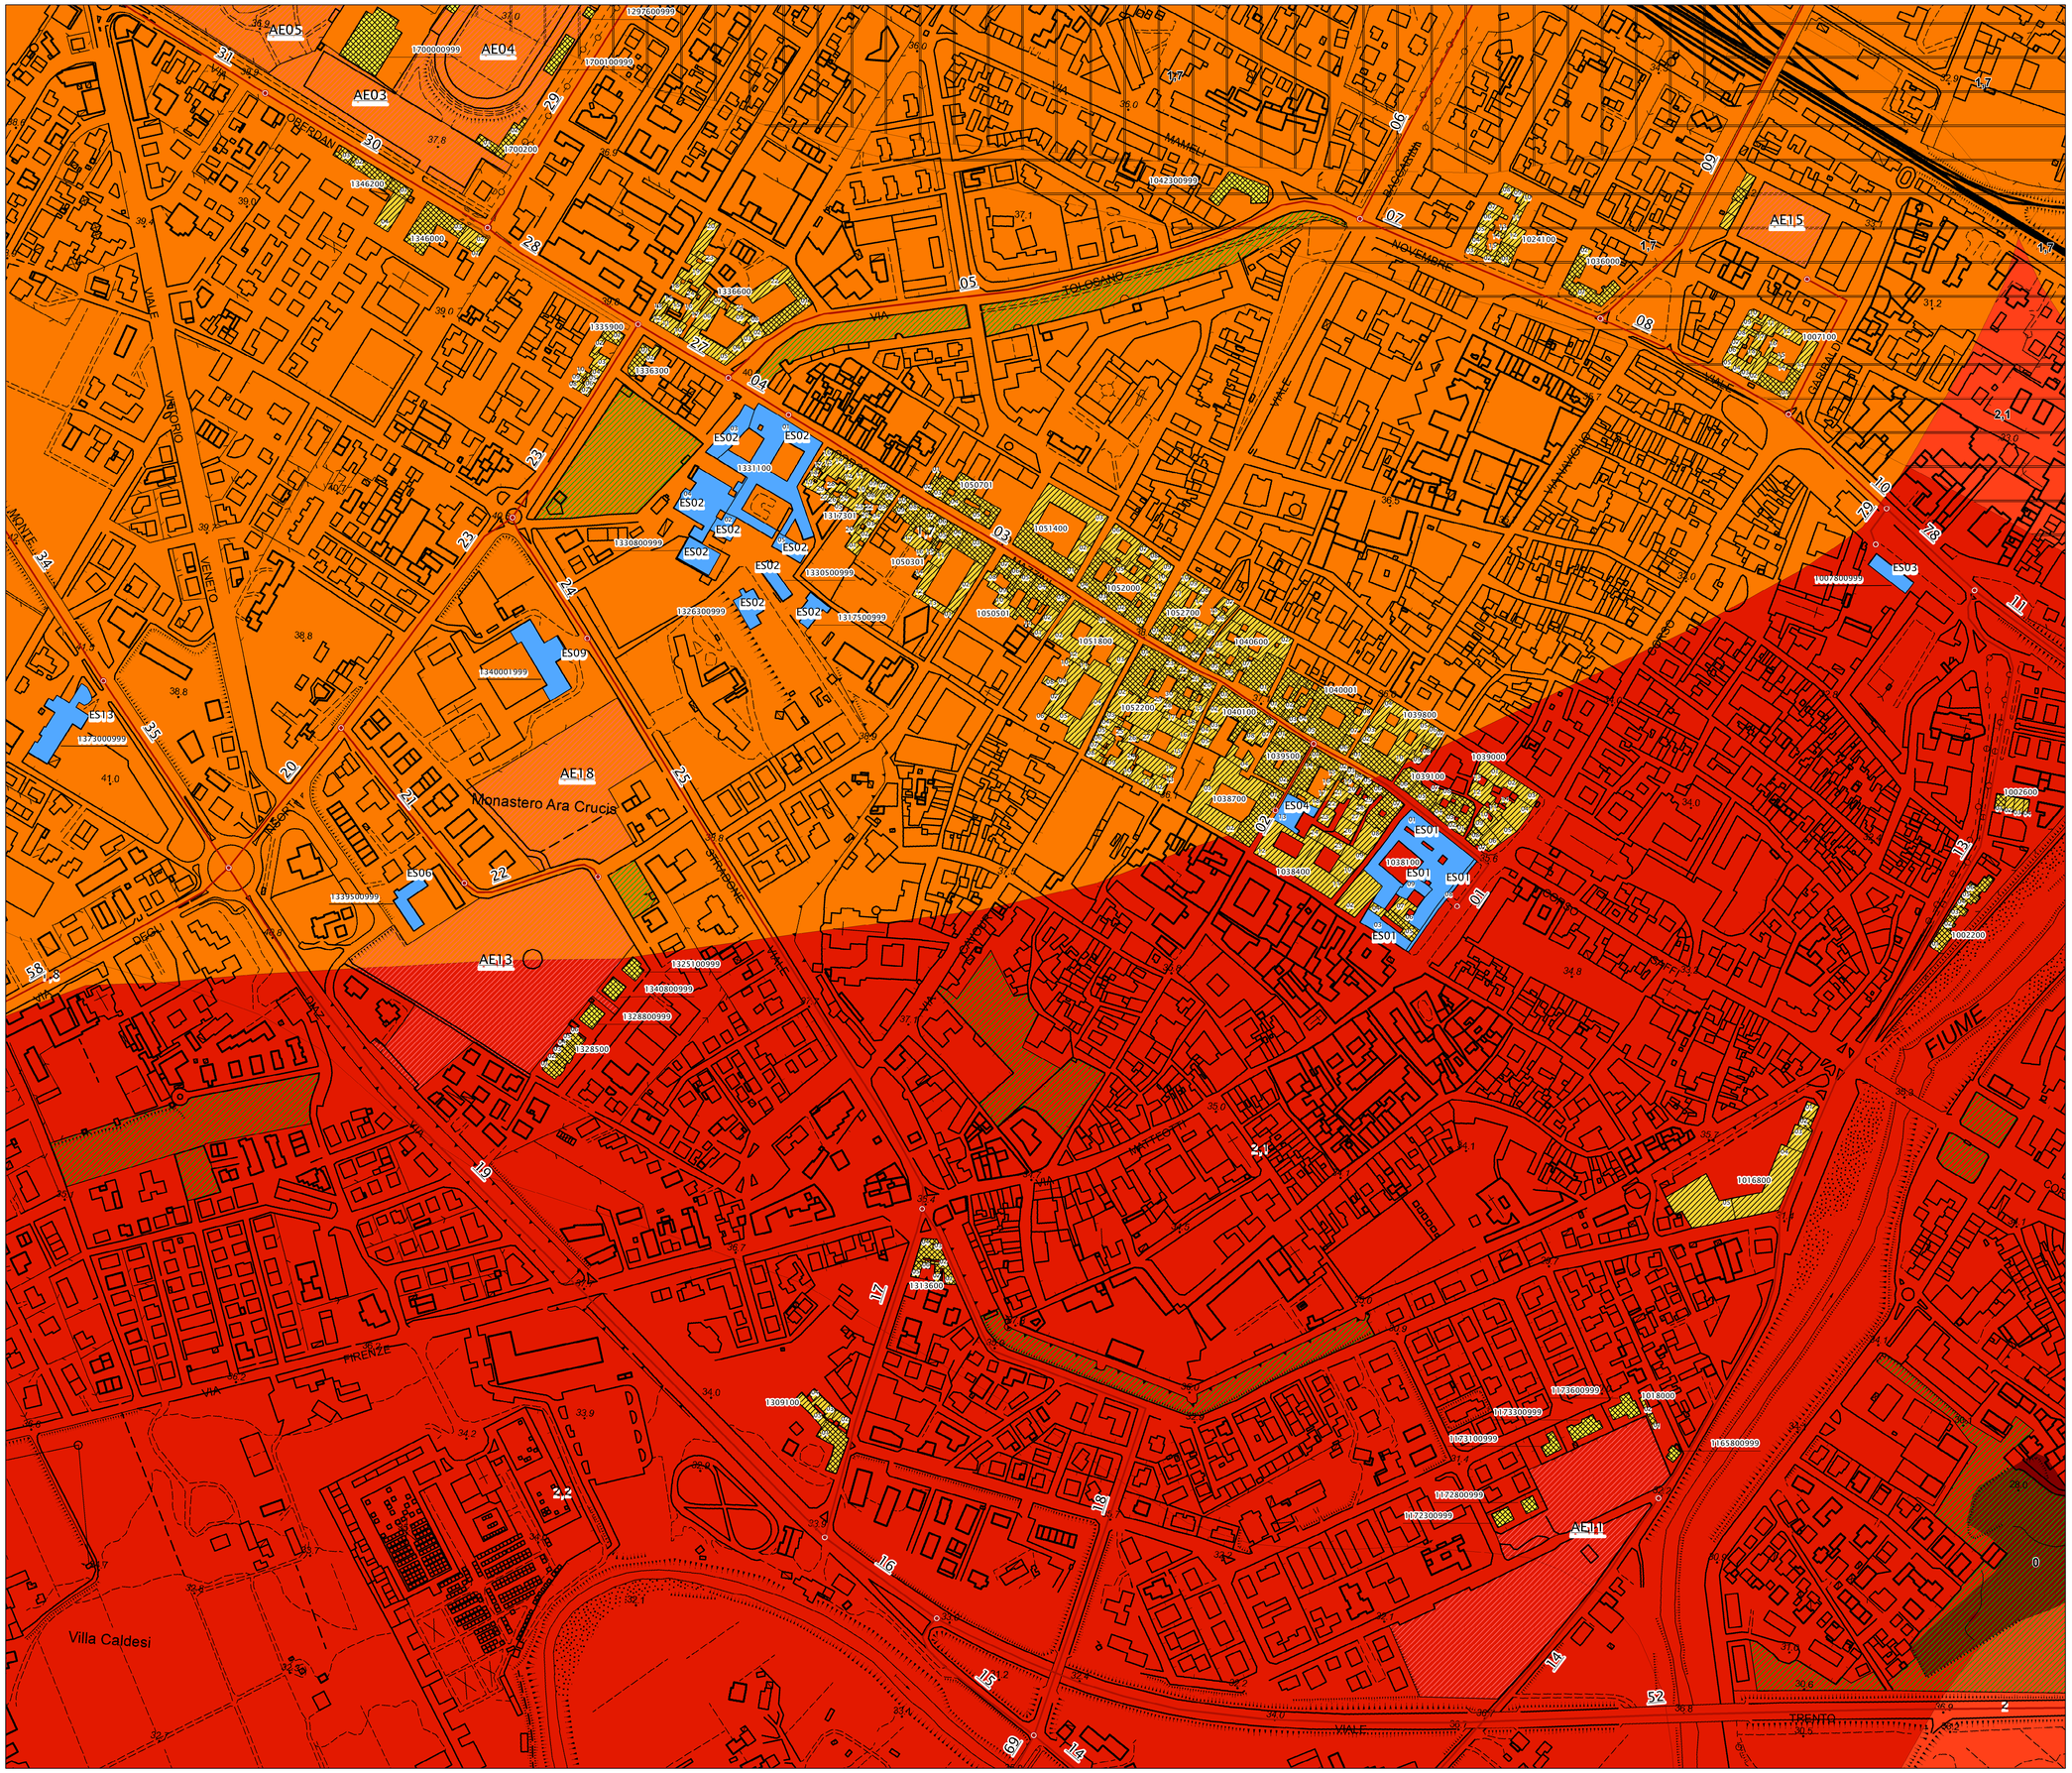
0 100 200 Metri